

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Можге

Испытательная лаборатория Отделения в Увинском районе Удмуртской Республики филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Можге

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311
e-mail: fgus@cgeudm.su
ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: 427260, Удмуртская Респ, Увинский р-н, Ува п, Советская, дом 1, тел.:
8(34130)51810, 8(34130)52354, e-mail: cgsnuva@udm.net, uva-gigienal@udm.net

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОССТУ.0001.510907



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

С.С. Вшивцева
20.04.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 18-01-03/03730-26 от 20.04.2026

1. Заказчик: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (ИНН 1835064045 ОГРН 1051802206389)

2. Юридический адрес: УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ИЖЕВСК, Г ИЖЕВСК, УЛ ЛЕНИНА, Д. 106
Фактический адрес: Удмуртская Респ, м.о. Увинский район, п Ува, ул Советская, д. 7

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая-централизованного водоснабжения (ХВС)

4. Место отбора: система водоснабжения с. Нылга, водоразборная колонка, Удмуртская Респ, м.о. Увинский район, с Нылга, ул Гагарина, д. 106

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 13.04.2026 14:00 - 14:10

Ф.И.О., должность: Бражникова Лилия Шигабовна Фельдшер-лаборант Отделения в Увинском районе Удмуртской Республики Филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Можге
При отборе присутствовал(-и): Шутов С. Н. мастер ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УВИНСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.04.2026 15:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Социально-гигиенический мониторинг, Поручение №7 от 12 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Проба опечатана.

Объем пробы: 0,5 л+1,5 л

Протокол составлен в 4-х экземплярах Акт отбора №234 от 13 апреля 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 18-01-03/03730-01-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

Протокол испытаний № 18-01-03/03730-26 от 20.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
 МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом;
 ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 427260, Удмуртская Респ, Увинский р-н, Ува п, Советская, дом 1 Отделение в Увинском районе Удмуртской Республики Образец поступил 13.04.2026 15:40 дата начала испытаний 13.04.2026 15:40, дата окончания испытаний 20.04.2026 08:17				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Запах	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23
4	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23
5	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C	КОЕ/см ³	Менее 1	МУК 4.2.3963-23
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	НД на методы исследований
6	pH	ед. pH	8,20±0,02	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) (издание 2018 г.)
7	железо	мг/дм ³	Менее 0,1	ГОСТ 4011-72
8	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	ГОСТ Р 57164-2016
9	окисляемость перманганатная	мг/дм ³	2,2±0,2	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года)
10	Цветность	градусы	10±3	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Ответственный за оформление протокола:
 Л.Ш.Бражникова, фельдшер-лаборант

Конец протокола испытаний № 18-01-03/03730-26 от 20.04.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Можге

Испытательная лаборатория Отделения в Увинском районе Удмуртской Республики филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Можге

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311
e-mail: fgus@cgeudm.su
ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: 427260, Удмуртская Респ, Увинский р-н, Ува п, Советская, дом 1, тел.:
8(34130)51810 ,8(34130)52354, e-mail: cgsnuva@udm.net, uva-gigienal@udm.net



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

МП

С.С. Вшивцева
20.04.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 18-01-03/03730-26.В от 20.04.2026

1. Заказчик: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (ИНН 1835064045 ОГРН 1051802206389)

2. Юридический адрес: УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ИЖЕВСК, Г ИЖЕВСК, УЛ ЛЕНИНА, Д. 106
Фактический адрес: Удмуртская Респ, м.о. Увинский район, п Ува, ул Советская, д. 7

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая-централизованного водоснабжения (ХВС)

4. Место отбора: система водоснабжения с. Нылга, водоразборная колонка, Удмуртская Респ, м.о. Увинский район, с Нылга, ул Гагарина, д. 106

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 13.04.2026 14:00 - 14:10

Ф.И.О., должность: Бражникова Лилия Шигабовна Фельдшер-лаборант Отделения в Увинском районе Удмуртской Республики Филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Можге
При отборе присутствовал(-и): Шутов С. Н. мастер ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УВИНСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.04.2026 15:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Социально-гигиенический мониторинг, Поручение №7 от 12 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Проба опечатана.

Объем пробы: 0,5 л+1,5 л

Протокол составлен в 4-х экземплярах Акт отбора №234 от 13 апреля 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 18-01-03/03730-01-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

Протокол испытаний № 18-01-03/03730-26.В от 20.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 427260, Удмуртская Респ, Увинский р-н, Ува п, Советская, дом 1 Отделение в Увинском районе Удмуртской Республики Образец поступил 13.04.2026 15:40 дата начала испытаний 13.04.2026 15:40, дата окончания испытаний 20.04.2026 08:17				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола:
Л.Ш.Бражникова, фельдшер-лаборант

Конец протокола испытаний № 18-01-03/03730-26.В от 20.04.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Можге

Испытательная лаборатория Отделения в Увинском районе Удмуртской Республики филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Можге

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311
e-mail: fgus@cgeudm.su
ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: 427260, Удмуртская Респ, Увинский р-н, Ува п, Советская, дом 1, тел.: 8(34130)51810, 8(34130)52354, e-mail: cgsnuva@udm.net, uva-gigienal@udm.net



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

С.С. Вшивцева
20.04.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 18-01-03/03729-26.В от 20.04.2026

1. Заказчик: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (ИНН 1835064045 ОГРН 1051802206389)

2. Юридический адрес: УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ИЖЕВСК, Г ИЖЕВСК, УЛ ЛЕНИНА, Д. 106
Фактический адрес: Удмуртская Респ, м.о. Увинский район, п Ува, ул Советская, д. 7

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного водного объекта(скважина)

4. Место отбора: Артезианская скважина №63332, павильон скважины, пробоотборник, Удмуртская Респ, м.о. Увинский район, с Нылга, ул Коммунальная

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 13.04.2026 14:20 - 14:30

Ф.И.О., должность: Бражникова Лилия Шигабовна Фельдшер-лаборант Отделения в Увинском районе Удмуртской Республики Филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Можге
При отборе присутствовал(-и): Шутов С. Н. мастер ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УВИНСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.04.2026 15:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Социально-гигиенический мониторинг, Поручение №7 от 12 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Проба опечатана.

Объем проб 0,5л+1,5л

Протокол составлен в 4-х экземплярах Акт отбора №234 от 13 апреля 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 18-01-03/03729-01-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

Протокол испытаний № 18-01-03/03729-26.В от 20.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 427260, Удмуртская Респ, Увинский р-н, Ува п, Советская, дом 1 Отделение в Увинском районе Удмуртской Республики Образец поступил 13.04.2026 15:40 дата начала испытаний 13.04.2026 15:40, дата окончания испытаний 20.04.2026 08:16				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола:
Л.Ш.Бражникова, фельдшер-лаборант

Конец протокола испытаний № 18-01-03/03729-26.В от 20.04.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Можге

Испытательная лаборатория Отделения в Увинском районе Удмуртской Республики филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Можге

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311
e-mail: fgus@cgeudm.su
ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: 427260, Удмуртская Респ, Увинский р-н, Ува п, Советская, дом 1, тел.: 8(34130)51810, 8(34130)52354, e-mail: cgsnuva@udm.net, uva-gigienal@udm.net

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОССТУ.0001.510907

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ



МП

С.С. Вшивцева
20.04.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 18-01-03/03729-26 от 20.04.2026

1. Заказчик: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (ИНН 1835064045 ОГРН 1051802206389)

2. Юридический адрес: УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ИЖЕВСК, Г ИЖЕВСК, УЛ ЛЕНИНА, Д. 106
Фактический адрес: Удмуртская Респ, м.о. Увинский район, п Ува, ул Советская, д. 7

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного водного объекта(скважина)

4. Место отбора: Артезианская скважина №63332, павильон скважины, пробоотборник, Удмуртская Респ, м.о. Увинский район, с Нылга, ул Коммунальная

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 13.04.2026 14:20 - 14:30

Ф.И.О., должность: Бражникова Лилия Шигабовна Фельдшер-лаборант Отделения в Увинском районе Удмуртской Республики Филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Можге
При отборе присутствовал(-и): Шутов С. Н. мастер ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УВИНСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.04.2026 15:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Социально-гигиенический мониторинг, Поручение №7 от 12 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Проба опечатана.

Объем проб 0,5л+1,5л+1,0л.стекло

Протокол составлен в 4-х экземплярах Акт отбора №234 от 13 апреля 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 18-01-03/03729-01-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31866-2012 Вода питьевая. Определение содержания элементов методом инверсионной вольтамперометрии.;

Протокол испытаний № 18-01-03/03729-26 от 20.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов;
ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;
ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;
ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов;
ГОСТ 4386-89 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фторидов;
ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами.;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
МУ 31-09/04 (ФР.1.31.2004.01324) МВИ массовой концентрации общего мышьяка, мышьяка (V) и мышьяка (III) в водах питьевых, природных, минеральных и сточных методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ПНД Ф 14.1:2:3.1-95 (издание 2017г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации ионов аммония в природных и сточных водах фотометрическим методом с реактивом Неслера.;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом;
ПНД Ф 14.1:2:3.95-97 (Издание 2016 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации кальция в пробах природных и сточных вод титриметрическим методом;
ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом;
ПНД Ф 14.1:2:4.36-95 (Издание 2010 года) Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентрации бора в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе "Флюорат-02";
ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нитрат-ионов в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометрическим методом с салициловой кислотой (с Изменением и дополнением N 1)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 427260, Удмуртская Респ, Увинский р-н, Ува п, Советская, дом 1 Отделение в Увинском районе Удмуртской Республики Образец поступил 13.04.2026 15:40 дата начала испытаний 13.04.2026 15:40, дата окончания испытаний 20.04.2026 08:16				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Запах	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	магний	мг/дм ³	8,50	ГОСТ 31954-2012, ПНД Ф 14.1:2:3.95-97 (Издание 2016 года)
4	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23
5	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C	КОЕ/см ³	Менее 1	МУК 4.2.3963-23
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	НД на методы исследований
6	Аммиак/аммоний-ион (NH ₃ /NH ₄ ⁺)	мг/дм ³	Менее 0,05	ПНД Ф 14.1:2:3.1-95 (издание 2017г.)
7	Бор	мг/дм ³	Более 5*	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95 (Издание 2010 года)
8	pH	ед. pH	8,50±0,02	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) (издание 2018 г.)
9	железо	мг/дм ³	Менее 0,1	ГОСТ 4011-72
10	Жесткость	мг-экв/дм ³	1,1±0,2	ГОСТ 31954-2012 п. 3-4 (метод А)
11	Кадмий	мг/дм ³	Менее 0,0001	ГОСТ 31866-2012
12	марганец	мг/дм ³	Менее 0,01	ГОСТ 4974-2014

13	Медь	мг/дм ³	Менее 0,0005	ГОСТ 31866-2012
14	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	ГОСТ Р 57164-2016
15	мышьяк	мг/дм ³	Менее 0,002	МУ 31-09/04 (ФР.1.31.2004.01324)
16	Нитраты	мг/дм ³	0,5±0,1	ПНД Ф 14.1:2.4.4-95
17	Нитриты	мг/дм ³	Менее 0,003	ГОСТ 33045-2014
18	сухой остаток	мг/дм ³	462±55	ГОСТ 18164-72
19	окисляемость перманганатная	мг/дм ³	2,4±0,2	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года)
20	Свинец	мг/дм ³	Менее 0,0001	ГОСТ 31866-2012
21	Сульфат-ион	мг/дм ³	Более 50*	ГОСТ 31940-2012
22	Фториды	мг/дм ³	1,20±0,18	ГОСТ 4386-89 п. 1 (вариант А)
23	Хлориды	мг/дм ³	Менее 10	ГОСТ 4245-72 п.2
24	Цветность	градусы	10±3	ГОСТ 31868-2012 метод Б
25	Цинк	мг/дм ³	Менее 0,0005	ГОСТ 31866-2012

* Бор 5,62 мг/дм³

* Сульфат-ион 66 мг/дм³

Ответственный за оформление протокола:
Л.Ш.Бражникова, фельдшер-лаборант

Конец протокола испытаний № 18-01-03/03729-26 от 20.04.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Можге

Испытательная лаборатория Отделения в Увинском районе Удмуртской Республики филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Можге


Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311
e-mail: fgus@cgeudm.su
ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: 427260, Удмуртская Респ, Увинский р-н, Ува п, Советская, дом 1, тел.: 8(34130)51810, 8(34130)52354, e-mail: cgsnuva@udm.net, uva-gigienal@udm.net



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

С.С. Вшивцева
20.04.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 18-01-03/03765-26.В от 20.04.2026

1. Заказчик: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (ИНН 1835064045 ОГРН 1051802206389)

2. Юридический адрес: УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ИЖЕВСК, Г ИЖЕВСК, УЛ ЛЕНИНА, Д. 106

Фактический адрес: Удмуртская Респ, м.о. Увинский район, п Ува, ул Советская, д. 7

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая-централизованного водоснабжения (ХВС)

4. Место отбора: СПК "КОЛХОЗ ИМ. ЛЕНИНА" УВИНСКОГО РАЙОНА, Система водоснабжения с Кыйлуд, водоразборная колонка, Удмуртская Респ, м.о. Увинский район, с Кыйлуд, ул Школьная, соор. 5

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 13.04.2026 15:05 - 15:15

Ф.И.О., должность: Бражникова Лилия Шигабовна Фельдшер-лаборант Отделения в Увинском районе Удмуртской Республики Филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г.Можге
При отборе присутствовал(-и): Кабанов Л. С. главный инженер СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "КОЛХОЗ ИМ. ЛЕНИНА"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.04.2026 15:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Социально-гигиенический мониторинг, Поручение №7 от 12 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Проба опечатана.

Объем пробы: 0,5л+1,5л

Протокол составлен в 4-х экземплярах Акт отбора №235 от 13 апреля 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 18-01-03/03765-01-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

Протокол испытаний № 18-01-03/03765-26.В от 20.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 427260, Удмуртская Респ, Увинский р-н, Ува п, Советская, дом 1 Отделение в Увинском районе Удмуртской Республики Образец поступил 13.04.2026 15:40 дата начала испытаний 13.04.2026 15:40, дата окончания испытаний 20.04.2026 08:20				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Энтерококки	KOE/100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола:
Л.Ш.Бражникова, фельдшер-лаборант

Конец протокола испытаний № 18-01-03/03765-26.В от 20.04.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Можге

Испытательная лаборатория Отделения в Увинском районе Удмуртской Республики филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Можге

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311
e-mail: fgus@cgeudm.su
ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: 427260, Удмуртская Респ, Увинский р-н, Ува п, Советская, дом 1, тел.: 8(34130)51810, 8(34130)52354, e-mail: cgsnuva@udm.net, uva-gigienal@udm.net



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

МП

С.С. Вшивцева
20.04.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 18-01-03/03733-26.В от 20.04.2026

1. Заказчик: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (ИНН 1835064045 ОГРН 1051802206389)

2. Юридический адрес: УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ИЖЕВСК, Г ИЖЕВСК, УЛ ЛЕНИНА, Д. 106

Фактический адрес: Удмуртская Респ, м.о. Увинский район, п Ува, ул Советская, д. 7

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного водного объекта(скважина)

4. Место отбора: СПК "КОЛХОЗ ИМ. ЛЕНИНА" УВИНСКОГО РАЙОНА, Артезианская скважина №997, павильон скважины, пробоотборник, Респ, Удмуртская, р-н, Увинский, с, Кылуд

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 13.04.2026 14:45 - 14:55

Ф.И.О., должность: Бражникова Лилия Шигабовна Фельдшер-лаборант Отделения в Увинском районе Удмуртской Республики Филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Можге
При отборе присутствовал(-и): Кабанов Л. С. главный инженер СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "КОЛХОЗ ИМ. ЛЕНИНА"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.04.2026 15:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Социально-гигиенический мониторинг, Поручение №7 от 12 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Проба опечатана.

Объем пробы для испытаний: 0,5л+1,5 л

Протокол составлен в 4-х экземплярах Акт отбора №235 от 13 апреля 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 18-01-03/03733-01-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

Протокол испытаний № 18-01-03/03733-26.В от 20.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 427260, Удмуртская Респ, Увинский р-н, Ува п, Советская, дом 1 Отделение в Увинском районе Удмуртской Республики Образец поступил 13.04.2026 15:40 дата начала испытаний 13.04.2026 15:40, дата окончания испытаний 20.04.2026 08:19				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола:
Л.Щ.Бражникова, фельдшер-лаборант

Конец протокола испытаний № 18-01-03/03733-26.В от 20.04.2026


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Можге

Испытательная лаборатория Отделения в Увинском районе Удмуртской Республики филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Можге

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311
e-mail: fgus@cgeudm.su
ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: 427260, Удмуртская Респ, Увинский р-н, Ува п, Советская, дом 1, тел.: 8(34130)51810, 8(34130)52354, e-mail: cgsnuva@udm.net, uva-gigienal@udm.net

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
POCCRU.0001.510907



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 18-01-03/03765-26 от 20.04.2026

1. Заказчик: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (ИНН 1835064045 ОГРН 1051802206389)

2. Юридический адрес: УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ИЖЕВСК, Г ИЖЕВСК, УЛ ЛЕНИНА, Д. 106
Фактический адрес: Удмуртская Респ, м.о. Увинский район, п Ува, ул Советская, д. 7

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая-централизованного водоснабжения (ХВС)

4. Место отбора: СПК "КОЛХОЗ ИМ. ЛЕНИНА" УВИНСКОГО РАЙОНА, Система водоснабжения с Кыйлуд, водоразборная колонка, Удмуртская Респ, м.о. Увинский район, с Кыйлуд, ул Школьная, соор. 5

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 13.04.2026 15:05 - 15:15

Ф.И.О., должность: Бражникова Лилия Шигабовна Фельдшер-лаборант Отделения в Увинском районе Удмуртской Республики Филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Можге
При отборе присутствовал(-и): Кабанов Л. С. главный инженер СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "КОЛХОЗ ИМ. ЛЕНИНА"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.04.2026 15:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Социально-гигиенический мониторинг, Поручение №7 от 12 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Проба опечатана.

Объем пробы: 0,5л+1,5л

Протокол составлен в 4-х экземплярах Акт отбора №235 от 13 апреля 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 18-01-03/03765-01-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

Протокол испытаний № 18-01-03/03765-26 от 20.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
 МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH
 проб вод потенциометрическим методом;
 ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод.
 Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод
 титриметрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 427260, Удмуртская Респ, Увинский р-н, Ува п, Советская, дом 1 Отделение в Увинском районе Удмуртской Республики Образец поступил 13.04.2026 15:40 дата начала испытаний 13.04.2026 15:40, дата окончания испытаний 20.04.2026 08:20				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Запах	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23
4	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23
5	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C	КОЕ/см ³	Менее 1	МУК 4.2.3963-23
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	НД на методы исследований
6	pH	ед. pH	8,50±0,02	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) (издание 2018 г.)
7	железо	мг/дм ³	Менее 0,1	ГОСТ 4011-72
8	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	ГОСТ Р 57164-2016
9	окисляемость перманганатная	мг/дм ³	2,0±0,4	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года)
10	Цветность	градусы	12±2	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Ответственный за оформление протокола:
 Л.Ш.Бражникова, фельдшер-лаборант

Конец протокола испытаний № 18-01-03/03765-26 от 20.04.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Можге

Испытательная лаборатория Отделения в Увинском районе Удмуртской Республики филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Можге

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311
e-mail: fgus@cgeudm.su
ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: 427260, Удмуртская Респ, Увинский р-н, Ува п, Советская, дом 1, тел.: 8(34130)51810, 8(34130)52354, e-mail: cgsnuva@udm.net, uva-gigienal@udm.net



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

С.С. Вшивцева
20.04.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 18-01-03/03769-26.В от 20.04.2026

1. Заказчик: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (ИНН 1835064045 ОГРН 1051802206389)

2. Юридический адрес: УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ИЖЕВСК, Г ИЖЕВСК, УЛ ЛЕНИНА, Д. 106
Фактический адрес: Удмуртская Респ, м.о. Увинский район, п Ува, ул Советская, д. 7

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая-централизованного водоснабжения (ХВС)

4. Место отбора: Система водоснабжения п. Ува, водоразборная колонка, Удмуртская Респ, м.о. Увинский район, п Ува, ул Чапаева, д. 21

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 14.04.2026 10:20 - 10:30

Ф.И.О., должность: Бражникова Лилия Шигабовна Фельдшер-лаборант Отделения в Увинском районе Удмуртской Республики Филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Можге
При отборе присутствовал(-и): Пермякова Е. А. инженер-эколог ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "УВИНСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.04.2026 11:20

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Социально-гигиенический мониторинг, Поручение №7 от 12 февраля 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Проба опечатана.

Объем пробы: 0,5л+1,5л

Протокол составлен в 4-х экземплярах Акт отбора №237 от 14 апреля 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 18-01-03/03769-01-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

Протокол испытаний № 18-01-03/03769-26.В от 20.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 427260, Удмуртская Респ, Увинский р-н, Ува п, Советская, дом 1 Отделение в Увинском районе Удмуртской Республики Образец поступил 14.04.2026 11:20 дата начала испытаний 14.04.2026 11:25, дата окончания испытаний 20.04.2026 08:27				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола:
Л.Ш.Бражникова, фельдшер-лаборант

Конец протокола испытаний № 18-01-03/03769-26.В от 20.04.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Можге

Испытательная лаборатория Отделения в Увинском районе Удмуртской Республики филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Можге

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311
e-mail: fgus@cgeudm.su
ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: 427260, Удмуртская Респ, Увинский р-н, Ува п, Советская, дом 1, тел.: 8(34130)51810, 8(34130)52354, e-mail: cgsnuva@udm.net, uva-gigienal@udm.net

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОССТУ.0001.510907

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ



С.С. Вшивцева
20.04.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 18-01-03/03769-26 от 20.04.2026

1. Заказчик: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (ИНН 1835064045 ОГРН 1051802206389)

2. Юридический адрес: УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ИЖЕВСК, Г ИЖЕВСК, УЛ ЛЕНИНА, Д. 106

Фактический адрес: Удмуртская Респ, м.о. Увинский район, п Ува, ул Советская, д. 7

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая-централизованного водоснабжения (ХВС)

4. Место отбора: Система водоснабжения п. Ува, водоразборная колонка, Удмуртская Респ, м.о. Увинский район, п Ува, ул Чапаева, д. 21

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 14.04.2026 10:20 - 10:30

Ф.И.О., должность: Бражникова Лилия Шигабовна Фельдшер-лаборант Отделения в Увинском районе Удмуртской Республики Филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г.Можге
При отборе присутствовал(-и): Пермякова Е. А. инженер-эколог ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "УВИНСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.04.2026 11:20

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Социально-гигиенический мониторинг, Поручение №7 от 12 февраля 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Проба опечатана.

Объем пробы: 0,5л+1,5л

Протокол составлен в 4-х экземплярах Акт отбора №237 от 14 апреля 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 18-01-03/03769-01-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;

Протокол испытаний № 18-01-03/03769-26 от 20.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом;
ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 427260, Удмуртская Респ, Увинский р-н, Ува п, Советская, дом 1 Отделение в Увинском районе Удмуртской Республики Образец поступил 14.04.2026 11:20 дата начала испытаний 14.04.2026 11:25, дата окончания испытаний 20.04.2026 08:27				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Запах	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23
4	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23
5	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C	КОЕ/см ³	Менее 1	МУК 4.2.3963-23
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
6	pH	ед. pH	8,20±0,02	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) (издание 2018 г.)
7	железо	мг/дм ³	0,11±0,03	ГОСТ 4011-72
8	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	ГОСТ Р 57164-2016
9	окисляемость перманганатная	мг/дм ³	2,3±0,2	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года)
10	Цветность	цветность	10±3	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Ответственный за оформление протокола:
Л.Ш.Бражникова, фельдшер-лаборант

Конец протокола испытаний № 18-01-03/03769-26 от 20.04.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Можге


Испытательная лаборатория Отделения в Увинском районе Удмуртской Республики филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Можге

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311
e-mail: fgus@cgeudm.su
ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: 427260, Удмуртская Респ, Увинский р-н, Ува п, Советская, дом 1, тел.: 8(34130)51810 ,8(34130)52354, e-mail: cgsnuva@udm.net, uva-gigienal@udm.net

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ





С.С. Вшивцева
20.04.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 18-01-03/03768-26.В от 20.04.2026

1. Заказчик: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (ИНН 1835064045 ОГРН 1051802206389)

2. Юридический адрес: УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ИЖЕВСК, Г ИЖЕВСК, УЛ ЛЕНИНА, Д. 106

Фактический адрес: Удмуртская Респ, м.о. Увинский район, п Ува, ул Советская, д. 7

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного водного объекта(скважина)

4. Место отбора: Артезианская скважина №63386, павильон скважины, пробоотборник, Удмуртская Респ, м.о. Увинский район, п Ува, ул Олимпийская

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 14.04.2026 10:40 - 10:50

Ф.И.О., должность: Бражникова Лилия Шигабовна Фельдшер-лаборант Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г.Можге
При отборе присутствовал(-и): Пермякова Е. А. инженер-эколог ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "УВИНСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.04.2026 11:20

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Социально-гигиенический мониторинг, Поручение №7 от 12 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Проба опечатана.

Объем пробы: 0,5л+1,5л ПЭТ бутылка + 1,0 л бутылка

Протокол составлен в 4-х экземплярах Акт отбора №237 от 14 апреля 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 18-01-03/03768-01-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

Протокол испытаний № 18-01-03/03768-26.В от 20.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 427260, Удмуртская Респ, Увинский р-н, Ува п, Советская, дом 1 Отделение в Увинском районе Удмуртской Республики Образец поступил 14.04.2026 11:20 дата начала испытаний 14.04.2026 11:25, дата окончания испытаний 20.04.2026 08:26				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола:
Л.Ш.Бражникова, фельдшер-лаборант

Конец протокола испытаний № 18-01-03/03768-26.В от 20.04.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Можге

Испытательная лаборатория Отделения в Увинском районе Удмуртской Республики филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Можге

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311
e-mail: fgus@cgeudm.su
ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: 427260, Удмуртская Респ, Увинский р-н, Ува п, Советская, дом 1, тел.: 8(34130)51810, 8(34130)52354, e-mail: cgsnuva@udm.net, uva-gigienal@udm.net

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОССТУ.0001.510907



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

С.С. Вшивцева
20.04.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 18-01-03/03768-26 от 20.04.2026

1. Заказчик: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (ИНН 1835064045 ОГРН 1051802206389)

2. Юридический адрес: УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ИЖЕВСК, Г ИЖЕВСК, УЛ ЛЕНИНА, Д. 106
Фактический адрес: Удмуртская Респ, м.о. Увинский район, п Ува, ул Советская, д. 7

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного водного объекта(скважина)

4. Место отбора: Артезианская скважина №63386, павильон скважины, пробоотборник, Удмуртская Респ, м.о. Увинский район, п Ува, ул Олимпийская

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 14.04.2026 10:40 - 10:50

Ф.И.О., должность: Бражникова Лилия Шигабовна Фельдшер-лаборант Отделения в Увинском районе Удмуртской Республики Филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Можге
При отборе присутствовал(-и): Пермякова Е. А. инженер-эколог ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "УВИНСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.04.2026 11:20

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Социально-гигиенический мониторинг, Поручение №7 от 12 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Проба опечатана.

Объем пробы: 0,5л+1,5л ПЭТ бутылка + 1,0л стекло

Протокол составлен в 4-х экземплярах Акт отбора №237 от 14 апреля 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 18-01-03/03768-01-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31866-2012 Вода питьевая. Определение содержания элементов методом инверсионной

Протокол испытаний № 18-01-03/03768-26 от 20.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

вольтамперометрии.;
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов;
ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;
ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;
ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов;
ГОСТ 4386-89 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фторидов;
ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами.;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
МУ 31-09/04 (ФР.1.31.2004.01324) МВИ массовой концентрации общего мышьяка, мышьяка (V) и мышьяка (III) в водах питьевых, природных, минеральных и сточных методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ПНД Ф 14.1:2:3.1-95 (издание 2017г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации ионов аммония в природных и сточных водах фотометрическим методом с реактивом Неслера.;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом;
ПНД Ф 14.1:2:3.95-97 (Издание 2016 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации кальция в пробах природных и сточных вод титриметрическим методом;
ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом;
ПНД Ф 14.1:2:4.36-95 (Издание 2010 года) Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентрации бора в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе "Флюорат-02";
ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нитрат-ионов в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометрическим методом с салициловой кислотой (с Изменением и дополнением N 1)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 427260, Удмуртская Респ, Увинский р-н, Ува п, Советская, дом 1 Отделение в Увинском районе Удмуртской Республики Образец поступил 14.04.2026 11:20 дата начала испытаний 14.04.2026 11:25, дата окончания испытаний 20.04.2026 08:26				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Запах	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	магний	мг/дм ³	17,0	ГОСТ 31954-2012, ПНД Ф 14.1:2:3.95-97 (Издание 2016 года)
4	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23
5	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C	КОЕ/см ³	Менее 1	МУК 4.2.3963-23
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, R=0,95	НД на методы исследований
6	Аммиак/аммоний-ион (NH ₃ /NH ₄ ⁺)	мг/дм ³	Менее 0,05	ПНД Ф 14.1:2:3.1-95 (издание 2017г.)
7	Бор	мг/дм ³	0,270±0,046	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95 (Издание 2010 года)
8	pH	ед. pH	8,10±0,02	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) (издание 2018 г.)
9	железо	мг/дм ³	Менее 0,1	ГОСТ 4011-72
10	Жесткость	мг-экв/дм ³	3,0±0,5	ГОСТ 31954-2012 п. 3-4 (метод А)
11	Кадмий	мг/дм ³	Менее 0,0001	ГОСТ 31866-2012

стр. 2 из 3

12	марганец	мг/дм ³	Менее 0,01	ГОСТ 4974-2014
13	Медь	мг/дм ³	Менее 0,0005	ГОСТ 31866-2012
14	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	ГОСТ Р 57164-2016
15	мышьяк	мг/дм ³	Менее 0,002	МУ 31-09/04 (ФР.1.31.2004.01324)
16	Нитраты	мг/дм ³	8,3±1,0	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95
17	Нитриты	мг/дм ³	Менее 0,003	ГОСТ 33045-2014
18	сухой остаток	мг/дм ³	267±32	ГОСТ 18164-72
19	окисляемость перманганатная	мг/дм ³	2,2±0,2	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года)
20	Свинец	мг/дм ³	Менее 0,0001	ГОСТ 31866-2012
21	Сульфат-ион	мг/дм ³	24±5	ГОСТ 31940-2012
22	Фториды	мг/дм ³	0,18±0,03	ГОСТ 4386-89 п. 1 (вариант А)
23	Хлориды	мг/дм ³	Менее 10	ГОСТ 4245-72 п.2
24	Цветность	цветность	8±2	ГОСТ 31868-2012 метод Б
25	Цинк	мг/дм ³	Менее 0,0005	ГОСТ 31866-2012

Ответственный за оформление протокола:
Л.Ш.Бражникова, фельдшер-лаборант

Конец протокола испытаний № 18-01-03/03768-26 от 20.04.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Можге

Испытательная лаборатория Отделения в Увинском районе Удмуртской Республики филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Можге

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311
e-mail: fgus@cgeudm.su
ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: 427260, Удмуртская Респ, Увинский р-н, Ува п, Советская, дом 1, тел.: 8(34130)51810, 8(34130)52354, e-mail: cgsnuva@udm.net, uva-gigiena1@udm.net



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 18-01-03/03767-26.В от 20.04.2026

1. Заказчик: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (ИНН 1835064045 ОГРН 1051802206389)

2. Юридический адрес: УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ИЖЕВСК, Г ИЖЕВСК, УЛ ЛЕНИНА, Д. 106
Фактический адрес: Удмуртская Респ, м.о. Увинский район, п Ува, ул Советская, д. 7

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая-централизованного водоснабжения (ХВС)

4. Место отбора: Система водоснабжения п. Ува, водоразборная колонка, Удмуртская Респ, м.о. Увинский район, п Ува, ул Чкалова, д. 129

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 14.04.2026 11:00 - 11:10

Ф.И.О., должность: Бражникова Лилия Шигабовна Фельдшер-лаборант Отделения в Увинском районе Удмуртской Республики Филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Можге
При отборе присутствовал(-и): Пермякова Е. А. инженер-эколог ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "УВИНСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.04.2026 11:20

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Социально-гигиенический мониторинг, Поручение №7 от 12 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Проба опечатана.

Объем проб для испытания: 0,5л+1,5л

Протокол составлен в 4-х экземплярах Акт отбора №237 от 14 апреля 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 18-01-03/03767-01-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

Протокол испытаний № 18-01-03/03767-26.В от 20.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 427260, Удмуртская Респ, Увинский р-н, Ува п, Советская, дом 1 Отделение в Увинском районе Удмуртской Республики Образец поступил 14.04.2026 11:20 дата начала испытаний 14.04.2026 11:25, дата окончания испытаний 20.04.2026 08:24				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола:
Л.Ш.Бражникова, фельдшер-лаборант

Конец протокола испытаний № 18-01-03/03767-26.В от 20.04.2026


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Можге

Испытательная лаборатория Отделения в Увинском районе Удмуртской Республики филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Можге

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311
e-mail: fgus@cgceudm.su
ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: 427260, Удмуртская Респ, Увинский р-н, Ува п, Советская, дом 1, тел.: 8(34130)51810, 8(34130)52354, e-mail: cgsnuva@udm.net, uva-gigienal@udm.net

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
POCCRU.0001.510907

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

С.С. Вшивцева
20.04.2026




ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 18-01-03/03767-26 от 20.04.2026

1. Заказчик: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (ИНН 1835064045 ОГРН 1051802206389)

2. Юридический адрес: УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ИЖЕВСК, Г ИЖЕВСК, УЛ ЛЕНИНА, Д. 106
Фактический адрес: Удмуртская Респ, м.о. Увинский район, п Ува, ул Советская, д. 7

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая-централизованного водоснабжения (ХВС)

4. Место отбора: Система водоснабжения п. Ува, водоразборная колонка, Удмуртская Респ, м.о. Увинский район, п Ува, ул Чкалова, д. 129

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 14.04.2026 11:00 - 11:10

Ф.И.О., должность: Бражникова Лилия Шигабовна Фельдшер-лаборант Отделения в Увинском районе Удмуртской Республики Филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Можге
При отборе присутствовал(-и): Пермякова Е. А. инженер-эколог ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "УВИНСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.04.2026 11:20

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Социально-гигиенический мониторинг, Поручение №7 от 12 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Проба опечатана.

Объем проб для испытания: 0,5л+1,5л

Протокол составлен в 4-х экземплярах Акт отбора №237 от 14 апреля 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 18-01-03/03767-01-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;

Протокол испытаний № 18-01-03/03767-26 от 20.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом;
ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 427260, Удмуртская Респ, Увинский р-н, Ува п, Советская, дом 1 Отделение в Увинском районе Удмуртской Республики Образец поступил 14.04.2026 11:20 дата начала испытаний 14.04.2026 11:25, дата окончания испытаний 20.04.2026 08:24				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Запах	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23
4	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23
5	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C	КОЕ/см ³	Менее 1	МУК 4.2.3963-23
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, R=0,95	НД на методы исследований
6	pH	ед. pH	8,40±0,02	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) (издание 2018 г.)
7	железо	мг/дм ³	Менее 0,1	ГОСТ 4011-72
8	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	ГОСТ Р 57164-2016
9	окисляемость перманганатная	мг/дм ³	1,9±0,4	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года)
10	Цветность	градусы	8±2	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Ответственный за оформление протокола:
Л.И.Ц.Бражникова, фельдшер-лаборант

Конец протокола испытаний № 18-01-03/03767-26 от 20.04.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Можге

Испытательная лаборатория Отделения в Увинском районе Удмуртской Республики филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Можге

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311
e-mail: fgus@cgeudm.su
ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821


Адреса мест осуществления деятельности: 427260, Удмуртская Респ, Увинский р-н, Ува п, Советская, дом 1, тел.: 8(34130)51810 ,8(34130)52354, e-mail: cgsnuva@udm.net, uva-gigienal@udm.net



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

С.С. Вшивцева
20.04.2026

МП



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 18-01-03/03766-26.В от 20.04.2026

1. Заказчик: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (ИНН 1835064045 ОГРН 1051802206389)

2. Юридический адрес: УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ИЖЕВСК, Г ИЖЕВСК, УЛ ЛЕНИНА, Д. 106
Фактический адрес: Удмуртская Респ, м.о. Увинский район, п Ува, ул Советская, д. 7

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного водного объекта(скважина)

4. Место отбора: Артезианская скважина №50773, павильон скважины, пробоотборник, Удмуртская Респ, м.о. Увинский район, п Ува, ул Мира

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 14.04.2026 10:00 - 10:10

Ф.И.О., должность: Бражникова Лилия Шигабовна Фельдшер-лаборант Отделения в Увинском районе Удмуртской Республики Филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г.Можге
При отборе присутствовал(-и): Пермякова Е. А. инженер-эколог ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "УВИНСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.04.2026 11:20

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Социально-гигиенический мониторинг, Поручение №7 от 12 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Проба опечатана.

Объем проб: 0,5 л+1,5л ПЭТ бутылка + 1,0л стекло

Протокол составлен в 4-х экземплярах Акт отбора №237 от 14 апреля 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 18-01-03/03766-01-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

Протокол испытаний № 18-01-03/03766-26.В от 20.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 427260, Удмуртская Респ, Увинский р-н, Ува п, Советская, дом 1 Отделение в Увинском районе Удмуртской Республики Образец поступил 14.04.2026 11:20 дата начала испытаний 14.04.2026 11:25, дата окончания испытаний 20.04.2026 08:23				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола:
Л.Ш.Бражникова, фельдшер-лаборант

Конец протокола испытаний № 18-01-03/03766-26.В от 20.04.2026


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Можге

Испытательная лаборатория Отделения в Увинском районе Удмуртской Республике филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Можге

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311
e-mail: fgus@cgudm.su
ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: 427260, Удмуртская Респ, Увинский р-н, Ува п, Советская, дом 1, тел.:
8(34130)51810 ,8(34130)52354, e-mail: cgsnuva@udm.net,uva-gigienal@udm.net

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
POCCRU.0001.510907

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

С.С. Вшивцева
20.04.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 18-01-03/03766-26 от 20.04.2026

1. **Заказчик:** УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (ИНН 1835064045 ОГРН 1051802206389)

2. **Юридический адрес:** УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ИЖЕВСК, Г ИЖЕВСК, УЛ ЛЕНИНА, Д. 106

Фактический адрес: Удмуртская Респ, м.о. Увинский район, п Ува, ул Советская, д. 7

3. **Наименование образца испытаний:** Вода подземного водного объекта(скважина)

4. **Место отбора:** Артезианская скважина №50773, павильон скважины, пробоотборник, Удмуртская Респ, м.о. Увинский район, п Ува, ул Мира

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 14.04.2026 10:00 - 10:10

Ф.И.О., должность: Бражникова Лилия Шигабовна Фельдшер-лаборант Отделения в Увинском районе Удмуртской Республики Филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г.Можге
При отборе присутствовал(-и): Пермякова Е. А. инженер-эколог ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "УВИНСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.04.2026 11:20

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Социально-гигиенический мониторинг, Поручение №7 от 12 января 2026 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Проба опечатана.

Объем проб: 0,5 л+1,5л ПЭТ бутылка + 1,0л стекло

Протокол составлен в 4-х экземплярах Акт отбора №237 от 14 апреля 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. **Код образца (пробы):** 18-01-03/03766-01-26

10. **НД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31866-2012 Вода питьевая. Определение содержания элементов методом инверсионной

Протокол испытаний № 18-01-03/03766-26 от 20.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

вольтамперометрии.;
 ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
 ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов;
 ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;
 ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;
 ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;
 ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
 ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов;
 ГОСТ 4386-89 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фторидов;
 ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами.;
 ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
 МУ 31-09/04 (ФР.1.31.2004.01324) МВИ массовой концентрации общего мышьяка, мышьяка (V) и мышьяка (III) в водах питьевых, природных, минеральных и сточных методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА;
 МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
 ПНД Ф 14.1:2:3.1-95 (издание 2017г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации ионов аммония в природных и сточных водах фотометрическим методом с реактивом Неслера.;
 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом;
 ПНД Ф 14.1:2:3.95-97 (Издание 2016 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации кальция в пробах природных и сточных вод титриметрическим методом;
 ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом;
 ПНД Ф 14.1:2:4.36-95 (Издание 2010 года) Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентрации бора в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе "Флюорат-02";
 ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нитрат-ионов в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометрическим методом с салициловой кислотой (с Изменением и дополнением N 1)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 427260, Удмуртская Респ, Увинский р-н, Ува п, Советская, дом 1 Отделение в Увинском районе Удмуртской Республики Образец поступил 14.04.2026 11:20 дата начала испытаний 14.04.2026 11:25, дата окончания испытаний 20.04.2026 08:23				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Запах	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	магний	мг/дм ³	11,0	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97 (Издание 2016 года), ГОСТ 31954-2012
4	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23
5	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C	КОЕ/см ³	Менее 1	МУК 4.2.3963-23
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	НД на методы исследований
6	Аммиак/аммоний-ион (NH ₃ /NH ₄ ⁺)	мг/дм ³	Менее 0,05	ПНД Ф 14.1:2:3.1-95 (издание 2017г.)
7	Бор	мг/дм ³	0,78±0,13	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95 (Издание 2010 года)
8	pH	ед. pH	8,50±0,02	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) (издание 2018 г.)
9	железо	мг/дм ³	Менее 0,1	ГОСТ 4011-72
10	Жесткость	мг-экв/дм ³	3,2±0,5	ГОСТ 31954-2012 п. 3-4 (метод А)
11	Кадмий	мг/дм ³	Менее 0,0001	ГОСТ 31866-2012

стр. 2 из 3

Протокол испытаний № 18-01-03/03766-26 от 20.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

12	марганец	мг/дм ³	Менее 0,01	ГОСТ 4974-2014
13	Медь	мг/дм ³	Менее 0,0005	ГОСТ 31866-2012
14	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	ГОСТ Р 57164-2016
15	мышьяк	мг/дм ³	Менее 0,002	МУ 31-09/04 (ФР.1.31.2004.01324)
16	Нитраты	мг/дм ³	21,4±2,6	ПНД Ф 14.1:2.4.4-95
17	Нитриты	мг/дм ³	Менее 0,003	ГОСТ 33045-2014
18	сухой остаток	мг/дм ³	278±33	ГОСТ 18164-72
19	окисляемость перманганатная	мг/дм ³	2,1±0,2	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года)
20	Свинец	мг/дм ³	Менее 0,0001	ГОСТ 31866-2012
21	Сульфат-ион	мг/дм ³	15±3	ГОСТ 31940-2012
22	Фториды	мг/дм ³	0,30±0,05	ГОСТ 4386-89 п. 1 (вариант А)
23	Хлориды	мг/дм ³	26±6	ГОСТ 4245-72 п.2
24	Цветность	градусы	7±2	ГОСТ 31868-2012 метод Б
25	Цинк	мг/дм ³	Менее 0,0005	ГОСТ 31866-2012

Ответственный за оформление протокола:
Л.Ш.Бражникова, фельдшер-лаборант

Конец протокола испытаний № 18-01-03/03766-26 от 20.04.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Можге

Испытательная лаборатория Отделения в Увинском районе Удмуртской Республике филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Можге

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311
e-mail: fgus@cgeudm.su
ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: 427260, Удмуртская Респ, Увинский р-н, Ува п, Советская, дом 1, тел.:
8(34130)51810 ,8(34130)52354, e-mail: cgsnuva@udm.net,uva-gigienal@udm.net

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОССРU.0001.510907



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

С.С. Вшивцева
02.02.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 18-01-03/00371-26 от 02.02.2026

1. Заказчик: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (ИНН 1835064045 ОГРН 1051802206389)
2. Юридический адрес: УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ИЖЕВСК, Г ИЖЕВСК, УЛ ЛЕНИНА, Д. 106
Фактический адрес: Удмуртская Респ, м.о. Увинский район, п Ува, ул Советская, д. 7
3. Наименование образца испытаний: Вода подземного водного объекта(скважина)
4. Место отбора: Артезианская скважина №63332, павильон скважины, пробоотборник, Удмуртская Респ, м.о. Увинский район, с Нылга, ул Коммунальная
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 21.01.2026 10:35 - 10:45
Ф.И.О., должность: Бражникова Лилия Шигабовна Отделения в Увинском районе Удмуртской Республике филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Можге
При отборе присутствовал(-и): Шутов С. Н. мастер ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УВИНСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ"
Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °C
Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.01.2026 11:50
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
6. Цель исследований, основание: Социально-гигиенический мониторинг, Поручение №7 от 12 января 2026 г.
7. Дополнительные сведения:
Проба опечатана.
Объем пробы: 0,5 л+0,5л+1,0 л
Протокол составлен в 4-х экземплярах Акт отбора №21 от 21 января 2026 г.
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).
8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
9. Код образца (пробы): 18-01-03/00371-01-26
10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов;
ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;

Протокол испытаний № 18-01-03/00371-26 от 02.02.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;
ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов;
ГОСТ 4386-89 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фторидов;
ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами.;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ПНД Ф 14.1:2:3.1-95 (издание 2017г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации ионов аммония в природных и сточных водах фотометрическим методом с реактивом Неслера.;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом;
ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом;
ПНД Ф 14.1:2:4.36-95 (Издание 2010 года) Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентрации бора в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе "Флюорат-02";
ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нитрат-ионов в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометрическим методом с салициловой кислотой (с Изменением и дополнением N 1)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер


12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 427260, Удмуртская Респ, Увинский р-н, Ува п, Советская, дом 1 Отделение в Увинском районе Удмуртской Республики Образец поступил 21.02.2026 12:00 дата начала испытаний 21.01.2026 12:00, дата окончания испытаний 02.02.2026 08:29				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Запах	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C	КОЕ/см ³	Менее 1	МУК 4.2.3963-23
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	НД на методы исследований
5	Аммиак/аммоний-ион (NH ₃ /NH ₄ ⁺)	мг/дм ³	Менее 0,05	ПНД Ф 14.1:2:3.1-95 (издание 2017г.)
6	Бор	мг/дм ³	Более 5*	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95 (Издание 2010 года)
7	pH	ед. pH	8,40±0,02	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) (издание 2018 г.)
8	железо	мг/дм ³	Менее 0,1	ГОСТ 4011-72
9	Жесткость	мг-экв/дм ³	1,1±0,2	ГОСТ 31954-2012 п. 3-4 (метод А)
10	марганец	мг/дм ³	Менее 0,01	ГОСТ 4974-2014
11	Мутность	ЕМФ	Менее 1	ГОСТ Р 57164-2016
12	Нитраты	мг/дм ³	14,3±1,7	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95
13	Нитриты	мг/дм ³	Менее 0,003	ГОСТ 33045-2014
14	сухой остаток	мг/дм ³	431±52	ГОСТ 18164-72
15	окисляемость перманганатная	мг/дм ³	2,2±0,2	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года)
16	Сульфат-ион	мг/дм ³	Более 50	ГОСТ 31940-2012

17	Фториды	мг/дм ³	1,15±0,17	ГОСТ 4386-89 п. 1 (вариант А)
18	Хлориды	мг/дм ³	Менее 10	ГОСТ 4245-72 п.2
19	Цветность	градус	7±2	ГОСТ 31868-2012 метод Б
* Бор 5,30±0,90				

Ответственный за оформление протокола:



Л.Ш.Бражникова, фельдшер-лаборант

Конец протокола испытаний № 18-01-03/00371-26 от 02.02.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Можге

Испытательная лаборатория Отделения в Увинском районе Удмуртской Республики филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Можге

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311
e-mail: fgus@cgeudm.su
ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: 427260, Удмуртская Респ, Увинский р-н, Ува п, Советская, дом 1, тел.: 8(34130)51810, 8(34130)52354, e-mail: cgsnava@udm.net, uva-gigienal@udm.net



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
МП

С.С. Вшивцева
02.02.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 18-01-03/00371-26.В от 02.02.2026

1. Заказчик: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (ИНН 1835064045 ОГРН 1051802206389)

2. Юридический адрес: УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ИЖЕВСК, Г ИЖЕВСК, УЛ ЛЕНИНА, Д. 106
Фактический адрес: Удмуртская Респ, м.о. Увинский район, п Ува, ул Советская, д. 7

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного водного объекта(скважина)

4. Место отбора: Артезианская скважина №63332, павильон скважины, пробпоотборник, Удмуртская Респ, м.о. Увинский район, с Нылга, ул Коммунальная

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 21.01.2026 10:35 - 10:45

Ф.И.О., должность: Бражникова Лилия Шигабовна Фельдшер-лаборант Отделения в Увинском районе Удмуртской Республики филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Можге

При отборе присутствовал(-и): Шутов С. Н. мастер ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УВИНСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.01.2026 11:50

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Социально-гигиенический мониторинг, Поручение №7 от 12 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Проба опечатана.

Объем пробы: 0,5 л+0,5л+1,0 л

Протокол составлен в 4-х экземплярах Акт отбора №21 от 21 января 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 18-01-03/00371-01-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-------	-------------------	-----------------

Протокол испытаний № 18-01-03/00371-26.В от 02.02.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 427260, Удмуртская Респ, Увинский р-н, Ува п, Советская, дом 1 Отделение в Увинском районе Удмуртской Республики Образец поступил 21.02.2026 12:00 дата начала испытаний 21.01.2026 12:00, дата окончания испытаний 02.02.2026 08:29				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола:

Л.Ш.Бражникова, фельдшер-лаборант

Конец протокола испытаний № 18-01-03/00371-26.В от 02.02.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Можге

Испытательная лаборатория Отделения в Увинском районе Удмуртской Республики филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Можге

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311
e-mail: fgus@cgeudm.su
ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: 427260, Удмуртская Респ, Увинский р-н, Ува п, Советская, дом 1, тел.: 8(34130)51810, 8(34130)52354, e-mail: cgsnuva@udm.net, uva-gigienal@udm.net

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОССRU.0001.510907



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

С.С. Вшивцева
02.02.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 18-01-03/00379-26 от 02.02.2026

1. Заказчик: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (ИНН 1835064045 ОГРН 1051802206389)

2. Юридический адрес: УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ИЖЕВСК, Г ИЖЕВСК, УЛ ЛЕНИНА, Д. 106

Фактический адрес: Удмуртская Респ, м.о. Увинский район, п Ува, ул Советская, д. 7

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая-централизованного водоснабжения (ХВС)

4. Место отбора: система водоснабжения с. Нылга, водоразборная колонка, Удмуртская Респ, м.о. Увинский район, с Нылга, ул Гагарина, д. 106

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 21.01.2026 10:15 - 10:25

Ф.И.О., должность: Бражникова Лилия Шигабовна Фельдшер-лаборант Отделения в Увинском районе Удмуртской Республики филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Можге

При отборе присутствовал(-и): Шутов С. Н. мастер ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УВИНСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.01.2026 11:50

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Социально-гигиенический мониторинг, Поручение №7 от 12 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Проба опечатана.

Объем пробы: 0,5 л+1,0 л

Протокол составлен в 4-х экземплярах Акт отбора №21 от 21 января 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 18-01-03/00379-01-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

Протокол испытаний № 18-01-03/00379-26 от 02.02.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
 МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH
 проб вод потенциометрическим методом;
 ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод.
 Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод
 титриметрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 427260, Удмуртская Респ, Увинский р-н, Ува п, Советская, дом 1 Отделение в Увинском районе Удмуртской Республики Образец поступил 21.01.2026 12:00 дата начала испытаний 21.01.2026 12:00, дата окончания испытаний 02.02.2026 08:31				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Запах	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23
4	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23
5	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C	КОЕ/см ³	Менее 1	МУК 4.2.3963-23
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
6	pH	ед. pH	8,10±0,02	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) (издание 2018 г.)
7	железо	мг/дм ³	Менее 0,1	ГОСТ 4011-72
8	Мутность	ЕМФ	Менее 1	ГОСТ Р 57164-2016
9	окисляемость перманганатная	мг/дм ³	2,1±0,2	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года)
10	Цветность	градус	5±2	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Ответственный за оформление протокола:

 Л.Ш.Бражникова, фельдшер-лаборант

Конец протокола испытаний № 18-01-03/00379-26 от 02.02.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Можге

Испытательная лаборатория Отделения в Увинском районе Удмуртской Республики филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Можге

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311
e-mail: fgus@cgeudm.su
ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: 427260, Удмуртская Респ, Увинский р-н, Ува п, Советская, дом 1, тел.: 8(34130)51810, 8(34130)52354, e-mail: cgsnuva@udm.net, uva-gigienal@udm.net



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
МП

С.С. Вшивцева
02.02.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 18-01-03/00379-26.В от 02.02.2026

1. Заказчик: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (ИНН 1835064045 ОГРН 1051802206389)

2. Юридический адрес: УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ИЖЕВСК, Г ИЖЕВСК, УЛ ЛЕНИНА, Д. 106
Фактический адрес: Удмуртская Респ, м.о. Увинский район, п Ува, ул Советская, д. 7

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая-централизованного водоснабжения (ХВС)

4. Место отбора: система водоснабжения с. Нылга, водоразборная колонка, Удмуртская Респ, м.о. Увинский район, с Нылга, ул Гагарина, д. 106

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 21.01.2026 10:15 - 10:25

Ф.И.О., должность: Бражникова Лилия Шигабовна Фельдшер-лаборант отделения в Увинском районе Удмуртской Республики филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Можге
При отборе присутствовал(-и): Шутов С. Н. мастер ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УВИНСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.01.2026 11:50

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Социально-гигиенический мониторинг, Поручение №7 от 12 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Проба опечатана.

Объем пробы: 0,5 л+1,0 л

Протокол составлен в 4-х экземплярах Акт отбора №21 от 21 января 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 18-01-03/00379-01-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

Протокол испытаний № 18-01-03/00379-26.В от 02.02.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 427260, Удмуртская Респ, Увинский р-н, Ува п, Советская, дом 1 Отделение в Увинском районе Удмуртской Республики Образец поступил 21.01.2026 12:00 дата начала испытаний 02.02.2026 08:29, дата окончания испытаний 02.02.2026 08:31				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола:



Л.Ш.Бражникова, фельдшер-лаборант

Конец протокола испытаний № 18-01-03/00379-26.В от 02.02.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Можге

Испытательная лаборатория Отделения в Увинском районе Удмуртской Республики филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Можге

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311

e-mail: fgus@cgeudm.su

ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: 427260, Удмуртская Респ, Увинский р-н, Ува п, Советская, дом 1, тел.: 8(34130)51810, 8(34130)52354, e-mail: egsnuva@udm.net, uva-gigienal@udm.net

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОССТУ.0001.510907



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

С.С. Вшивцева

02.02.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 18-01-03/00382-26 от 02.02.2026

1. **Заказчик:** УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (ИНН 1835064045 ОГРН 1051802206389)

2. **Юридический адрес:** УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ИЖЕВСК, Г ИЖЕВСК, УЛ ЛЕНИНА, Д. 106

Фактический адрес: Удмуртская Респ, м.о. Увинский район, п Ува, ул Советская, д. 7

3. **Наименование образца испытаний:** Вода подземного водного объекта(скважина)

4. **Место отбора:** СПК "КОЛХОЗ ИМ. ЛЕНИНА" УВИНСКОГО РАЙОНА, Артезианская скважина №997, павильон скважины, пробоотборник, Удмуртская Респ, м.о. Увинский район, с Кыйлуд

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 21.01.2026 11:10 - 11:20

Ф.И.О., должность: Бражникова Лилия Шигабовна Фельдшер-лаборант Отделения в Увинском районе Удмуртской Республики филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Можге
При отборе присутствовал(-и): Кабанов Л. С. главный инженер СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "КОЛХОЗ ИМ. ЛЕНИНА"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.01.2026 11:50

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Социально-гигиенический мониторинг, Поручение №7 от 12 января 2026 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Проба опечатана.

Объем пробы для испытаний: 0,5л+0,5л+1,5 л

Протокол составлен в 4-х экземплярах Акт отбора №22 от 21 января 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. **Код образца (пробы):** 18-01-03/00382-01-26

10. **НД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;

ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов;

ГОСТ 4386-89 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фторидов;

Протокол испытаний № 18-01-03/00382-26 от 02.02.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами.;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ПНД Ф 14.1:2.3.1-95 (издание 2017г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации ионов аммония в природных и сточных водах фотометрическим методом с реактивом Неслера.;
ПНД Ф 14.1:2.3.4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом;
ПНД Ф 14.1:2.4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом;
ПНД Ф 14.1:2.4.36-95 (Издание 2010 года) Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентрации бора в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе "Флюорат-02";
ПНД Ф 14.1:2.4.4-95 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нитрат-ионов в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометрическим методом с салициловой кислотой (с Изменением и дополнением N 1)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 427260, Удмуртская Респ, Увинский р-н, Ува п, Советская, дом 1 Отделение в Увинском районе Удмуртской Республики Образец поступил 21.01.2026 12:00 дата начала испытаний 02.02.2026 08:31, дата окончания испытаний 02.02.2026 08:34				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Запах	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C	КОЕ/см ³	Менее 1	МУК 4.2.3963-23
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	НД на методы исследований
5	Аммиак/аммоний-ион (NH ₃ /NH ₄ ⁺)	мг/дм ³	Менее 0,05	ПНД Ф 14.1:2.3.1-95 (издание 2017г.)
6	Бор	мг/дм ³	0,71±0,12	ПНД Ф 14.1:2.4.36-95 (Издание 2010 года)
7	pH	ед. pH	8,30±0,02	ПНД Ф 14.1:2.3.4.121-97 (издание 2018 г.) (издание 2018 г.)
8	железо	мг/дм ³	Менее 0,1	ГОСТ 4011-72
9	Жесткость	мг-экв/дм ³	3,1±0,5	ГОСТ 31954-2012 п. 3-4 (метод А)
10	марганец	мг/дм ³	Менее 0,01	ГОСТ 4974-2014
11	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	ГОСТ Р 57164-2016
12	Нитраты	мг/дм ³	3,5±0,4	ПНД Ф 14.1:2.4.4-95
13	Нитриты	мг/дм ³	Менее 0,003	ГОСТ 33045-2014
14	сухой остаток	мг/дм ³	301±36	ГОСТ 18164-72
15	окисляемость перманганатная	мг/дм ³	2,0±0,4	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года)
16	Сульфат-ион	мг/дм ³	8±2	ГОСТ 31940-2012
17	Фториды	мг/дм ³	0,11±0,03	ГОСТ 4386-89 п. 1 (вариант А)
18	Хлориды	мг/дм ³	Менее 10	ГОСТ 4245-72 п.2
19	Цветность	градус	6±2	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Ответственный за оформление протокола:

Л.Ш.Бражникова, Фельдшер-лаборант

Конец протокола испытаний № 18-01-03/00382-26 от 02.02.2026

Протокол испытаний № 18-01-03/00382-26 от 02.02.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Можге

Испытательная лаборатория Отделения в Увинском районе Удмуртской Республике филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Можге

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311
e-mail: fgus@cgeudm.su
ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: 427260, Удмуртская Респ, Увинский р-н, Ува п, Советская, дом 1, тел.: 8(34130)51810 ,8(34130)52354, e-mail: cgsnuva@udm.net,uva-gigiena1@udm.net



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

С.С. Вшивцева
02.02.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 18-01-03/00382-26.В от 02.02.2026

1. Заказчик: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (ИНН 1835064045 ОГРН 1051802206389)

2. Юридический адрес: УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ИЖЕВСК, Г ИЖЕВСК, УЛ ЛЕНИНА, Д. 106
Фактический адрес: Удмуртская Респ, м.о. Увинский район, п Ува, ул Советская, д. 7

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного водного объекта(скважина)

4. Место отбора: СПК "КОЛХОЗ ИМ. ЛЕНИНА" УВИНСКОГО РАЙОНА, Артезианская скважина №997, павильон скважины, пробпоотборник, Удмуртская Респ, м.о. Увинский район, с Кыйлуд

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 21.01.2026 11:10 - 11:20

Ф.И.О., должность: Бражникова Лилия Шигабовна Фельдшер-лаборант Отделения в Увинском районе Удмуртской Республике филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Можге
При отборе присутствовал(-и): Кабанов Л. С. главный инженер СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "КОЛХОЗ ИМ. ЛЕНИНА"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.01.2026 11:50

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Социально-гигиенический мониторинг, Поручение №7 от 12 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Проба опечатана.

Объем пробы для испытаний: 0,5л+0,5л+1,5 л

Протокол составлен в 4-х экземплярах Акт отбора №22 от 21 января 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 18-01-03/00382-01-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 427260, Удмуртская Респ, Увинский р-н, Ува п, Советская, дом 1 Отделение в Увинском районе Удмуртской Республики Образец поступил 21.01.2026 12:00 дата начала испытаний 02.02.2026 08:31, дата окончания испытаний 02.02.2026 08:34				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола:
Л.Ш.Бражникова, Фельдшер-лаборант

Конец протокола испытаний № 18-01-03/00382-26.В от 02.02.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Можге

Испытательная лаборатория Отделения в Увинском районе Удмуртской Республики филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Можге

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311

e-mail: fgus@cgeudm.su

ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: 427260, Удмуртская Респ, Увинский р-н, Ува п, Советская, дом 1, тел.: 8(34130)51810, 8(34130)52354, e-mail: cgsnuva@udm.net, uva-gigienal@udm.net

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОССТУ.0001.510907



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

С.С. Вшивцева
02.02.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 18-01-03/00383-26 от 02.02.2026

1. Заказчик: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (ИНН 1835064045 ОГРН 1051802206389)

2. Юридический адрес: УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ИЖЕВСК, Г ИЖЕВСК, УЛ ЛЕНИНА, Д. 106

Фактический адрес: Удмуртская Респ, м.о. Увинский район, п Ува, ул Советская, д. 7

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая-централизованного водоснабжения (ХВС)

4. Место отбора: СПК "КОЛХОЗ ИМ. ЛЕНИНА" УВИНСКОГО РАЙОНА, Система водоснабжения с Кыйлуд, водоразборная колонка, Удмуртская Респ, м.о. Увинский район, с Кыйлуд, ул Школьная, соор. 5

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 21.01.2026 11:25 - 11:35

Ф.И.О., должность: Бражникова Лилия Шигабовна Фельдшер-лаборант Отделения в Увинском районе Удмуртской Республики филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Можге
При отборе присутствовал(-и): Кабанов Л. С. главный инженер СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "КОЛХОЗ ИМ. ЛЕНИНА"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.01.2026 11:50

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Социально-гигиенический мониторинг, Поручение №7 от 12 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Проба опечатана.

Объем пробы: 0,5л+1,0л

Протокол составлен в 4-х экземплярах Акт отбора №22 от 21 января 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 18-01-03/00383-01-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

Протокол испытаний № 18-01-03/00383-26 от 02.02.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений рН проб вод потенциометрическим методом;
ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 427260, Удмуртская Респ, Увинский р-н, Ува п, Советская, дом 1 Отделение в Увинском районе Удмуртской Республики Образец поступил 21.01.2026 12:00 дата начала испытаний 02.02.2026 08:34, дата окончания испытаний 02.02.2026 08:35				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Запах	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23
4	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23
5	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C	КОЕ/см ³	Менее 1	МУК 4.2.3963-23
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
6	рН	ед. рН	8,50±0,02	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) (издание 2018 г.)
7	железо	мг/дм ³	Менее 0,1	ГОСТ 4011-72
8	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	ГОСТ Р 57164-2016
9	окисляемость перманганатная	мг/дм ³	1,4±0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года)
10	Цветность	градус	5±2	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Ответственный за оформление протокола:
Л.Ш.Бражникова, Фельдшер-лаборант


Конец протокола испытаний № 18-01-03/00383-26 от 02.02.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Можге

Испытательная лаборатория Отделения в Увинском районе Удмуртской Республики филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Можге

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311
e-mail: fgus@cgeudm.su
ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: 427260, Удмуртская Респ, Увинский р-н, Ува п, Советская, дом 1, тел.: 8(34130)51810, 8(34130)52354, e-mail: cgsnuva@udm.net, uva-gigienal@udm.net

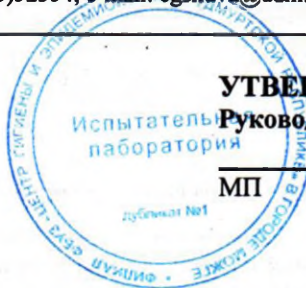

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
МП

С.С. Вшивцева
02.02.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 18-01-03/00383-26.В от 02.02.2026

1. Заказчик: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (ИНН 1835064045 ОГРН 1051802206389)

2. Юридический адрес: УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ИЖЕВСК, Г ИЖЕВСК, УЛ ЛЕНИНА, Д. 106
Фактический адрес: Удмуртская Респ, м.о. Увинский район, п Ува, ул Советская, д. 7

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая-централизованного водоснабжения (ХВС)

4. Место отбора: СПК "КОЛХОЗ ИМ. ЛЕНИНА" УВИНСКОГО РАЙОНА, Система водоснабжения с Кыйлуд, водоразборная колонка, Удмуртская Респ, м.о. Увинский район, с Кыйлуд, ул Школьная, соор. 5

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 21.01.2026 11:25 - 11:35

Ф.И.О., должность: Бражникова Лилия Шигабовна Фельдшер-лаборант Отделения в Увинском районе Удмуртской Республики филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Можге
При отборе присутствовал(-и): Кабанов Л. С. главный инженер СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "КОЛХОЗ ИМ. ЛЕНИНА"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.01.2026 11:50

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Социально-гигиенический мониторинг, Поручение №7 от 12 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Проба опечатана.

Объем пробы: 0,5л+1,0л

Протокол составлен в 4-х экземплярах Акт отбора №22 от 21 января 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 18-01-03/00383-01-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

Протокол испытаний № 18-01-03/00383-26.В от 02.02.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 427260, Удмуртская Респ, Увинский р-н, Ува п, Советская, дом 1 Отделение в Увинском районе Удмуртской Республики Образец поступил 21.01.2026 12:00 дата начала испытаний 02.02.2026 08:34, дата окончания испытаний 02.02.2026 08:35				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола:
Л.Ш.Бражникова, Фельдшер-лаборант

Конец протокола испытаний № 18-01-03/00383-26.В от 02.02.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Можге

Испытательная лаборатория Отделения в Увинском районе Удмуртской Республики филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Можге

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311

e-mail: fgus@cgeudm.su

ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: 427260, Удмуртская Респ, Увинский р-н, Ува п, Советская, дом 1, тел.:
8(34130)51810, 8(34130)52354, e-mail: cgsnuva@udm.net, uva-gigienal@udm.net

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОССCRU.0001.510907



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

МП

С.С. Вшивцева

02.02.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 18-01-03/00517-26 от 02.02.2026

1. Заказчик: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (ИНН 1835064045 ОГРН 1051802206389)

2. Юридический адрес: УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ИЖЕВСК, Г ИЖЕВСК, УЛ ЛЕНИНА, Д. 106

Фактический адрес: Удмуртская Респ, м.о. Увинский район, п Ува, ул Советская, д. 7

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного водного объекта (скважина)

4. Место отбора: Артезианская скважина №50773, павильон скважины, пробоотборник, Удмуртская Респ, м.о. Увинский район, п Ува, ул Мира

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 26.01.2026 11:20 - 11:30

Ф.И.О., должность: Бражникова Л.Ш. Фельдшер-лаборант Отделения в Увинском районе Удмуртской Республики филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Можге
При отборе присутствовал(-и): Кондратьев Кирилл Эдуардович слесарь по КИПИА ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УВИНСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.01.2026 11:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Социально-гигиенический мониторинг, Поручение №7 от 12 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Проба опечатана. Объем проб: 0,5л+0,5 л+1,5л

Протокол составлен в 4-х экземплярах Акт отбора №26 от 26 января 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 18-01-03/00517-01-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;

ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов;

ГОСТ 4386-89 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фторидов;

ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами.;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ПНД Ф 14.1:2:3.1-95 (издание 2017г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации ионов аммония в природных и сточных водах фотометрическим методом с реактивом Неслера.;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом;
ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом;
ПНД Ф 14.1:2:4.36-95 (Издание 2010 года) Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентрации бора в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе "Флюорат-02";
ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нитрат-ионов в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометрическим методом с салициловой кислотой (с Изменением и дополнением N 1)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 427260, Удмуртская Респ, Увинский р-н, Ува п, Советская, дом 1 Отделение в Увинском районе Удмуртской Республики Образец поступил 26.01.2026 11:50 дата начала испытаний 26.01.2026 11:50, дата окончания испытаний 02.02.2026 09:12				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Запах	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C	КОЕ/см ³	Менее 1	МУК 4.2.3963-23
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	НД на методы исследований
5	Аммиак/аммоний-ион (NH ₃ /NH ₄ ⁺)	мг/дм ³	Менее 0,05	ПНД Ф 14.1:2:3.1-95 (издание 2017г.)
6	Бор	мг/дм ³	0,72±0,12	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95 (Издание 2010 года)
7	pH	ед. pH	8,40±0,02	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) (издание 2018 г.)
8	железо	мг/дм ³	Менее 0,1	ГОСТ 4011-72
9	Жесткость	мг-экв/дм ³	3,0±0,5	ГОСТ 31954-2012 п. 3-4 (метод А)
10	марганец	мг/дм ³	Менее 0,01	ГОСТ 4974-2014
11	Мутность	ЕМФ	Менее 1	ГОСТ Р 57164-2016
12	Нитраты	мг/дм ³	22,1±2,7	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95
13	Нитриты	мг/дм ³	Менее 0,003	ГОСТ 33045-2014
14	сухой остаток	мг/дм ³	262±31	ГОСТ 18164-72
15	окисляемость перманганатная	мг/дм ³	1,6±0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года)
16	Сульфат-ион	мг/дм ³	15±3	ГОСТ 31940-2012
17	Фториды	мг/дм ³	0,22±0,04	ГОСТ 4386-89 п. 1 (вариант А)
18	Хлориды	мг/дм ³	24±6	ГОСТ 4245-72 п.2
19	Цветность	градус	5±2	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Ответственный за оформление протокола:

Л.Ш.Бражникова, фельдшер-лаборант

Конец протокола испытаний № 18-01-03/00517-26 от 02.02.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Можге

Испытательная лаборатория Отделения в Увинском районе Удмуртской Республике филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Можге

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311

e-mail: fgus@cgeudm.su

ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: 427260, Удмуртская Респ, Увинский р-н, Ува п, Советская, дом 1, тел.: 8(34130)51810, 8(34130)52354, e-mail: cgsnuva@udm.net, uva-gigienal@udm.net



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

С.С. Вшивцева
02.02.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 18-01-03/00517-26.В от 02.02.2026

1. Заказчик: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (ИНН 1835064045 ОГРН 1051802206389)

2. Юридический адрес: УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ИЖЕВСК, Г ИЖЕВСК, УЛ ЛЕНИНА, Д. 106

Фактический адрес: Удмуртская Респ, м.о. Увинский район, п Ува, ул Советская, д. 7

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного водного объекта(скважина)

4. Место отбора: Артезианская скважина №50773, павильон скважины, пробоотборник, Удмуртская Респ, м.о. Увинский район, п Ува, ул Мира

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 26.01.2026 11:20 - 11:30

Ф.И.О., должность: Бражникова Лилия Шигабовна Фельдшер-лаборант Отделения в Увинском районе Удмуртской Республики филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Можге

При отборе присутствовал(-и): Кондратьев Кирилл Эдуардовч слесарь по КИПИА ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УВИНСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.01.2026 11:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Социально-гигиенический мониторинг, Поручение №7 от 12 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Проба опечатана.

Объем проб: 0,5л+0,5 л+1,5л

Протокол составлен в 4-х экземплярах Акт отбора №26 от 26 января 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 18-01-03/00517-01-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

Протокол испытаний № 18-01-03/00517-26.В от 02.02.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 427260, Удмуртская Респ, Увинский р-н, Ува п, Советская, дом 1 Отделение в Увинском районе Удмуртской Республики Образец поступил 26.01.2026 11:50 дата начала испытаний 26.01.2026 11:50, дата окончания испытаний 02.02.2026 09:12				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола:

Л.Ш.Бражникова, фельдшер-лаборант

Конец протокола испытаний № 18-01-03/00517-26.В от 02.02.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Можге

Испытательная лаборатория Отделения в Увинском районе Удмуртской Республики филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Можге

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311

e-mail: fgus@cgeudm.su

ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: 427260, Удмуртская Респ, Увинский р-н, Ува п, Советская, дом 1, тел.: 8(34130)51810, 8(34130)52354, e-mail: cgsnuva@udm.net, uva-gigienal@udm.net

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОССРU.0001.510907



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

С.С. Вшивцева
02.02.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 18-01-03/00520-26 от 02.02.2026

1. Заказчик: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (ИНН 1835064045 ОГРН 1051802206389)

2. Юридический адрес: УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ИЖЕВСК, Г ИЖЕВСК, УЛ ЛЕНИНА, Д. 106

Фактический адрес: Удмуртская Респ, м.о. Увинский район, п Ува, ул Советская, д. 7

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая-централизованного водоснабжения (ХВС)

4. Место отбора: Система водоснабжения п. Ува, водоразборная колонка, Удмуртская Респ, м.о. Увинский район, п Ува, ул Чапаева, д. 21

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 26.01.2026 10:25 - 10:35

Ф.И.О., должность: Бражникова Лилия Шигабовна Фельдшер-лаборант Отделения в Увинском районе Удмуртской Республики филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Можге

При отборе присутствовал(-и): Кондратьев Кирилл Эдуардовч слесарь по КИПИА ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УВИНСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.01.2026 11:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Социально-гигиенический мониторинг, Поручение №7 от 12 февраля 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Проба опечатана.

Объем пробы: 0,5л+1,0л

Протокол составлен в 4-х экземплярах Акт отбора №26 от 26 января 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 18-01-03/00520-01-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;

Протокол испытаний № 18-01-03/00520-26 от 02.02.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом;
ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 427260, Удмуртская Респ, Увинский р-н, Ува п, Советская, дом 1 Отделение в Увинском районе Удмуртской Республики Образец поступил 26.01.2026 11:50 дата начала испытаний 26.01.2026 11:50, дата окончания испытаний 02.02.2026 09:24				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Запах	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23
4	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23
5	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C	КОЕ/см ³	2,00	МУК 4.2.3963-23
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
6	pH	ед. pH	8,10±0,02	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) (издание 2018 г.)
7	железо	мг/дм ³	Менее 0,1	ГОСТ 4011-72
8	Мутность	ЕМФ	Менее 1	ГОСТ Р 57164-2016
9	окисляемость перманганатная	мг/дм ³	1,7±0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года)
10	Цветность	градус	4±1	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Ответственный за оформление протокола:
Л.Ш.Бражникова, фельдшер-лаборант

Конец протокола испытаний № 18-01-03/00520-26 от 02.02.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Можге

Испытательная лаборатория Отделения в Увинском районе Удмуртской Республике филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Можге

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311

e-mail: fgus@cgeudm.su

ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: 427260, Удмуртская Респ, Увинский р-н, Ува п, Советская, дом 1, тел.: 8(34130)51810, 8(34130)52354, e-mail: cgsnuva@udm.net, uva-gigienal@udm.net



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

С.С. Вшивцева
02.02.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 18-01-03/00520-26.В от 02.02.2026

1. Заказчик: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (ИНН 1835064045 ОГРН 1051802206389)

2. Юридический адрес: УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ИЖЕВСК, Г ИЖЕВСК, УЛ ЛЕНИНА, Д. 106

Фактический адрес: Удмуртская Респ, м.о. Увинский район, п Ува, ул Советская, д. 7

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая-централизованного водоснабжения (ХВС)

4. Место отбора: Система водоснабжения п. Ува, водоразборная колонка, Удмуртская Респ, м.о. Увинский район, п Ува, ул Чапаева, д. 21

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 26.01.2026 10:25 - 10:35

Ф.И.О., должность: Бражникова Лилия Шигабовна Фельдшер-лаборант Отделения в Увинском районе Удмуртской Республике филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Можге

При отборе присутствовал(-и): Кондратьев Кирилл Эдуардовч слесарь по КИПИА ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УВИНСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.01.2026 11:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Социально-гигиенический мониторинг, Поручение №7 от 12 февраля 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Проба опечатана.

Объем пробы: 0,5л+1,0л

Протокол составлен в 4-х экземплярах Акт отбора №26 от 26 января 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 18-01-03/00520-01-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 427260, Удмуртская Респ, Увинский р-н, Ува п, Советская, дом 1 Отделение в Увинском районе Удмуртской Республики Образец поступил 26.01.2026 11:50 дата начала испытаний 26.01.2026 11:50, дата окончания испытаний 02.02.2026 09:24				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола:

Л.Ш.Бражникова, фельдшер-лаборант

Конец протокола испытаний № 18-01-03/00520-26.В от 02.02.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Можге

Испытательная лаборатория Отделения в Увинском районе Удмуртской Республики филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Можге

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311

e-mail: fgus@cgeudm.su

ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: 427260, Удмуртская Респ, Увинский р-н, Ува п, Советская, дом 1, тел.: 8(34130)51810, 8(34130)52354, e-mail: cgsnuva@udm.net, uva-gigienal@udm.net

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОССТУ.0001.510907



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

С.С. Вшивцева

02.02.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 18-01-03/00521-26 от 02.02.2026

1. Заказчик: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (ИНН 1835064045 ОГРН 1051802206389)

2. Юридический адрес: УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ИЖЕВСК, Г ИЖЕВСК, УЛ ЛЕНИНА, Д. 106

Фактический адрес: Удмуртская Респ, м.о. Увинский район, п Ува, ул Советская, д. 7

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая-централизованного водоснабжения (ХВС)

4. Место отбора: Система водоснабжения п. Ува, водоразборная колонка, Удмуртская Респ, м.о. Увинский район, п Ува, ул Чкалова, д. 129

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 26.01.2026 10:10 - 10:20

Ф.И.О., должность: Бражникова Лилия Шигабовна Фельдшер-лаборант Отделения в Увинском районе Удмуртской Республики филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Можге

При отборе присутствовал(-и): Кондратьев Кирилл Эдуардовч слесарь по КИПИА ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УВИНСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.01.2026 11:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Социально-гигиенический мониторинг, Поручение №7 от 12 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Проба опечатана.

Объем проб для испытаний: 0,5л+1,0л

Протокол составлен в 4-х экземплярах Акт отбора №26 от 26 января 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 18-01-03/00521-01-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;

Протокол испытаний № 18-01-03/00521-26 от 02.02.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
 ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
 МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом;
 ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 427260, Удмуртская Респ, Увинский р-н, Ува п, Советская, дом 1
 Отделение в Увинском районе Удмуртской Республики
 Образец поступил 26.01.2026 11:50
 дата начала испытаний 26.01.2026 11:50, дата окончания испытаний 02.02.2026 09:53

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Запах	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23
4	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23
5	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C	КОЕ/см ³	Менее 1	МУК 4.2.3963-23
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
6	pH	ед. pH	8,40±0,02	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) (издание 2018 г.)
7	железо	мг/дм ³	Менее 0,1	ГОСТ 4011-72
8	Мутность	ЕМФ	Менее 1	ГОСТ Р 57164-2016
9	окисляемость перманганатная	мг/дм ³	1,7±0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года)
10	Цветность	градус	4±1	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Ответственный за оформление протокола:
 Л.Ш.Бражникова, фельдшер-лаборант

Конец протокола испытаний № 18-01-03/00521-26 от 02.02.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Можге

Испытательная лаборатория Отделения в Увинском районе Удмуртской Республики филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Можге

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311

e-mail: fgus@cgeudm.su

ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: 427260, Удмуртская Респ, Увинский р-н, Ува п, Советская, дом 1, тел.: 8(34130)51810, 8(34130)52354, e-mail: cgsnuva@udm.net, uva-gigienal@udm.net



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

С.С. Вшивцева
02.02.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 18-01-03/00521-26.В от 02.02.2026

1. Заказчик: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (ИНН 1835064045 ОГРН 1051802206389)

2. Юридический адрес: УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ИЖЕВСК, Г ИЖЕВСК, УЛ ЛЕНИНА, Д. 106

Фактический адрес: Удмуртская Респ, м.о. Увинский район, п Ува, ул Советская, д. 7

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая-централизованного водоснабжения (ХВС)

4. Место отбора: Система водоснабжения п. Ува, водоразборная колонка, Удмуртская Респ, м.о. Увинский район, п Ува, ул Чкалова, д. 129

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 26.01.2026 10:10 - 10:20

Ф.И.О., должность: Бражникова Лилия Шигабовна Фельдшер-лаборант Отделения в Увинском районе Удмуртской Республики филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Можге

При отборе присутствовал(-и): Кондратьев Кирилл Эдуардовч слесарь по КИПИА ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УВИНСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.01.2026 11:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Социально-гигиенический мониторинг, Поручение №7 от 12 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Проба опечатана.

Объем проб для испытания: 0,5л+1,0л

Протокол составлен в 4-х экземплярах Акт отбора №26 от 26 января 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 18-01-03/00521-01-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 427260, Удмуртская Респ, Увинский р-н, Ува п, Советская, дом 1 Отделение в Увинском районе Удмуртской Республики Образец поступил 26.01.2026 11:50 дата начала испытаний 26.01.2026 11:50, дата окончания испытаний 02.02.2026 09:53				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Энтерококки	KOE/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола:

Л.Ш.Бражникова, фельдшер-лаборант

Конец протокола испытаний № 18-01-03/00521-26.В от 02.02.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Можге

Испытательная лаборатория Отделения в Увинском районе Удмуртской Республики филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Можге

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311

e-mail: fgus@cgeudm.su

ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: 427260, Удмуртская Респ, Увинский р-н, Ува п, Советская, дом 1, тел.:

8(34130)51810, 8(34130)52354, e-mail: cgsnuva@udm.net, uva-gigiena1@udm.net

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОССТU.0001.510907



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

С.С. Вшивцева

МП

02.02.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 18-01-03/00522-26 от 02.02.2026

1. Заказчик: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (ИНН 1835064045 ОГРН 1051802206389)

2. Юридический адрес: УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ИЖЕВСК, Г ИЖЕВСК, УЛ ЛЕНИНА, Д. 106

Фактический адрес: Удмуртская Респ, м.о. Увинский район, п Ува, ул Советская, д. 7

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного водного объекта(скважина)

4. Место отбора: Артезианская скважина №63386, павильон скважины, проботоотборник, Удмуртская Респ, м.о. Увинский район, п Ува, ул Олимпийская

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 26.01.2026 10:45 - 10:55

Ф.И.О., должность: Бражникова Л.Ш. Фельдшер-лаборант Отделения в Увинском районе Удмуртской Республики филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Можге
При отборе присутствовал(-и): Кондратьев Кирилл Эдуардовч слесарь по КИПИА ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УВИНСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.01.2026 11:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Социально-гигиенический мониторинг, Поручение №7 от 12 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Проба опечатана.

Объем пробы: 0,5л+0,5л+1,5л

Протокол составлен в 4-х экземплярах Акт отбора №26 от 26 января 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 18-01-03/00522-01-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;

ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов;

ГОСТ 4386-89 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фторидов;

Протокол испытаний № 18-01-03/00522-26 от 02.02.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами.;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ПНД Ф 14.1:2:3.1-95 (издание 2017г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации ионов аммония в природных и сточных водах фотометрическим методом с реактивом Неслера.;
ПНД Ф 14.1:2:3.4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом;
ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом;
ПНД Ф 14.1:2:4.36-95 (Издание 2010 года) Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентрации бора в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе "Флюорат-02";
ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нитрат-ионов в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометрическим методом с салициловой кислотой (с Изменением и дополнением N 1)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 427260, Удмуртская Респ, Увинский р-н, Ува п, Советская, дом 1 Отделение в Увинском районе Удмуртской Республики Образец поступил 26.01.2026 11:50 дата начала испытаний 26.01.2026 11:50, дата окончания испытаний 02.02.2026 09:56				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Запах	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C	КОЕ/см ³	Менее 1	МУК 4.2.3963-23
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
5	Аммиак/аммоний-ион (NH ₃ /NH ₄ ⁺)	мг/дм ³	Менее 0,05	ПНД Ф 14.1:2:3.1-95 (издание 2017г.)
6	Бор	мг/дм ³	0,320±0,054	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95 (Издание 2010 года)
7	pH	ед. pH	8,10±0,02	ПНД Ф 14.1:2:3.4.121-97 (издание 2018 г.) (издание 2018 г.)
8	железо	мг/дм ³	Менее 0,1	ГОСТ 4011-72
9	Жесткость	мг-экв/дм ³	3,2±0,5	ГОСТ 31954-2012 п. 3-4 (метод А)
10	марганец	мг/дм ³	Менее 0,01	ГОСТ 4974-2014
11	Мутность	ЕМФ	Менее 1	ГОСТ Р 57164-2016
12	Нитраты	мг/дм ³	7,4±0,9	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95
13	Нитриты	мг/дм ³	Менее 0,003	ГОСТ 33045-2014
14	сухой остаток	мг/дм ³	263±32	ГОСТ 18164-72
15	окисляемость перманганатная	мг/дм ³	2,1±0,2	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года)
16	Сульфат-ион	мг/дм ³	22±4	ГОСТ 31940-2012
17	Фториды	мг/дм ³	0,12±0,03	ГОСТ 4386-89 п. 1 (вариант А)
18	Хлориды	мг/дм ³	Менее 10	ГОСТ 4245-72 п.2
19	Цветность	градус	5±2	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Ответственный за оформление протокола:

Л.Ш.Бражникова, фельдшер-лаборант

Конец протокола испытаний № 18-01-03/00522-26 от 02.02.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Можге

Испытательная лаборатория Отделения в Увинском районе Удмуртской Республики филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Можге


Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311
e-mail: fgus@cgeudm.su
ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: 427260, Удмуртская Респ, Увинский р-н, Ува п, Советская, дом 1, тел.:
8(34130)51810, 8(34130)52354, e-mail: cgsnuva@udm.net, uva-gigienal@udm.net



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

С.С. Вшивцева
02.02.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 18-01-03/00522-26.В от 02.02.2026

1. Заказчик: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (ИНН 1835064045 ОГРН 1051802206389)

2. Юридический адрес: УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ИЖЕВСК, Г ИЖЕВСК, УЛ ЛЕНИНА, Д. 106
Фактический адрес: Удмуртская Респ, м.о. Увинский район, п Ува, ул Советская, д. 7

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного водного объекта(скважина)

4. Место отбора: Артезианская скважина №63386, павильон скважины, пробоотборник, Удмуртская Респ, м.о. Увинский район, п Ува, ул Олимпийская

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 26.01.2026 10:45 - 10:55

Ф.И.О., должность: Бражникова Лилия Шигабовна Фельдшер-лаборант Отделения в Увинском районе Удмуртской Республики филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Можге

При отборе присутствовал(-и): Кондратьев Кирилл Эдуардовч слесарь по КИПИА ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УВИНСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.01.2026 11:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Социально-гигиенический мониторинг, Поручение №7 от 12 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Проба опечатана.

Объем пробы: 0,5л+0,5л+1,5л

Протокол составлен в 4-х экземплярах Акт отбора №26 от 26 января 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 18-01-03/00522-01-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

Протокол испытаний № 18-01-03/00522-26.В от 02.02.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 427260, Удмуртская Респ, Увинский р-н, Ува п, Советская, дом 1 Отделение в Увинском районе Удмуртской Республики Образец поступил 26.01.2026 11:50 дата начала испытаний 26.01.2026 11:50, дата окончания испытаний 02.02.2026 09:56				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола:
Л.Ш.Бражникова, фельдшер-лаборант

Конец протокола испытаний № 18-01-03/00522-26.В от 02.02.2026